

DATOVÝ LIST


kabelová lávka

www.kopos.cz

číslo položky	A (mm)	hmotnost (kg/m)	
KL 60X150_PO	150	2,63	
KL 60X150_POF		2,90	
KL 60X200_PO	200	2,90	
KL 60X200_POF		3,10	
KL 60X200_POZM		2,90	
KL 60X300_PO	300	3,20	
KL 60X300_POF		3,66	
KL 60X300_POZM		3,20	
KL 60X400_PO	400	3,64	
KL 60X400_POF		4,00	
KL 60X400_POZM		3,64	

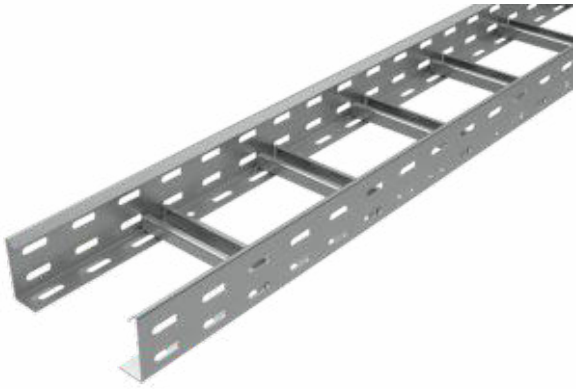



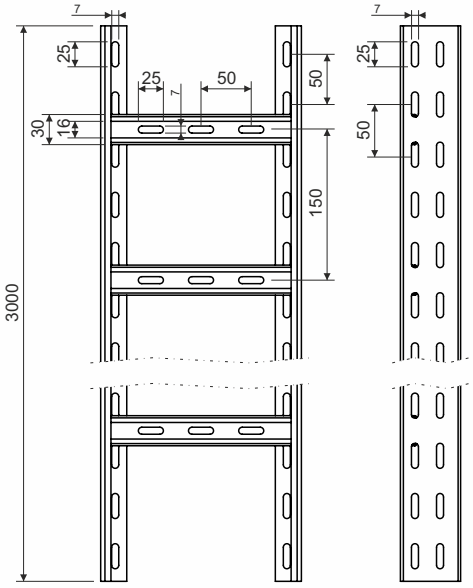

výška lávky: 60 mm

délka lávky: 3000 mm

vzdálenost příček: 150 mm

tloušťka plechu bočnice: 1,5 mm

tloušťka plechu příčky: 1,2 mm

popis výrobku: Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.

Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů.

Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny protlačením ve vzdálenosti 150 mm otevřenou stranou profilu nahoru.

Kabely je možné k příčce kabelové lávky ukotvit pomocí příchytek kabelů PKC 1.

Spojovaní se provádí pomocí spojek KPBSKL.

K lávkám je možné použít příslušenství kabelových žlabů JUPITER.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

POF - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461

příčka - průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

bočnice - průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

POZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: 3 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02


klasifikace:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení kabelové lávky v závislosti na vzdálenosti podpěr

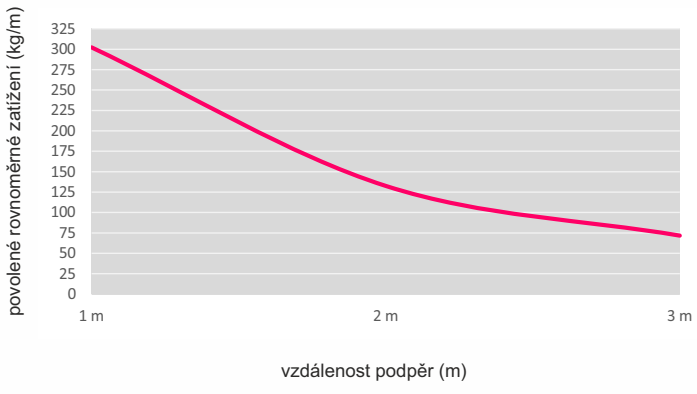

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE kabelová lávka

2-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika