



Hlavní parametry

Řada výrobků	Preventa XY2
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spínač
Označení přístroje	XY2AU
Typ rozvaděče	S dvojitou izolací


Doplňěk

Složení a typ kontaktů	2 Z + 1 V
Informace o polohách ovládače	3 pozice
Materiál rozvaděče	PA66
Připojení - svorky	Svorkovnice : 1 x 0,34 - 1 x 1,5 mm ²
Mechanická životnost	1000000 cykly
Kabelová průchodka	1 vstup, 7...13 mm
Označení kontaktu	C300 s AC-15 utilisation category při 125 V, 0,75 A proud AC vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A C300 s AC-15 utilisation category při 250 V, 1,5 A proud AC vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A R300 s DC-13 utilisation category při 125 V, 0,22 A proud DC vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A R300 s DC-13 utilisation category při 250 V, 0,1 A proud DC vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V uvnitř (stupeň znečištění: 2) vyhovuje IEC 60947-1 250 V venkovní (stupeň znečištění: 3) vyhovuje IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV vyhovuje EN 60947-1
Nucené vypnutí	Ano podle IEC 60947-5-1 dodatek K
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Odpor mezi vývody	
Ovládací síla	12 N 50 N
Zkratová ochrana	4 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Hmotnost přístroje	0,31 kg

Životní prostředí


standardy	CULus 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14
stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	6 gn (f = 5...55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	10 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle EN/IEC 61140
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK06 podle EN 50102

Dimensions

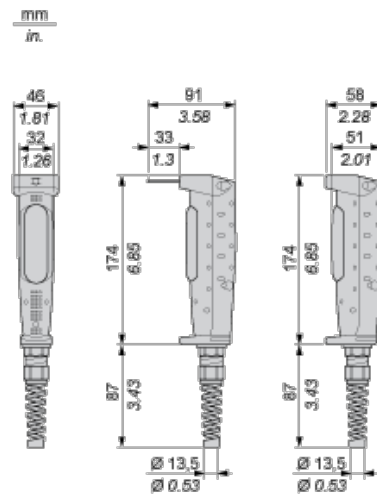


Wiring Diagram Example

With XPSVC Safety Module

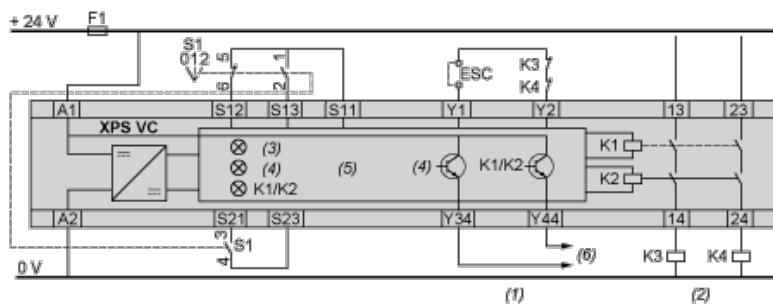

ESC external start conditions

- (1) 2 solid state outputs
- (2) 2 safety outputs
- (3) supply A1/A2
- (4) fault
- (5) logic
- (6) to PLC



■ contact closed

□ contact open

⊗ N/C contact with positive opening operation