

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Gerätedose
Accessory box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

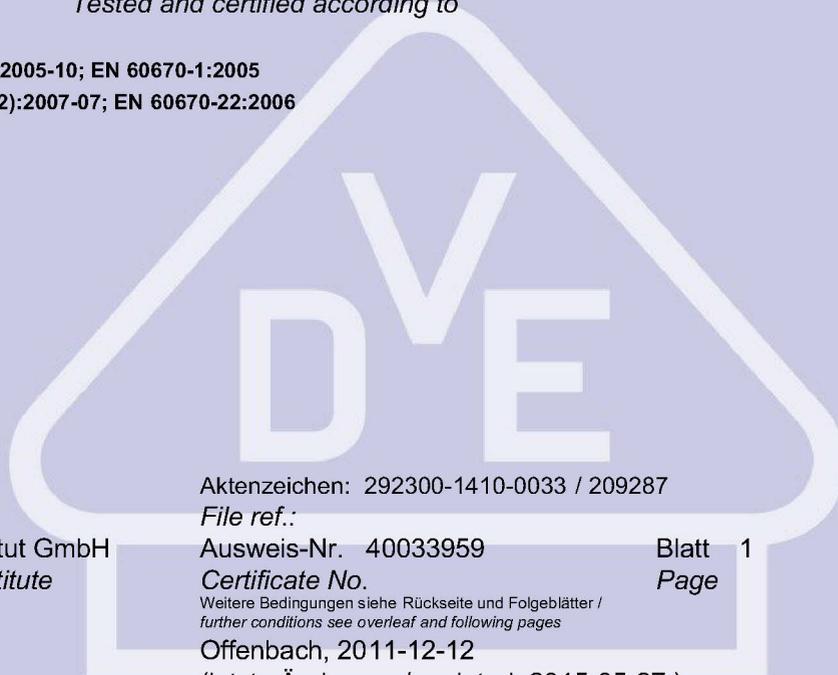

Aktenzeichen: 292300-1410-0033 / 209287

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033959

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-12-12

(letzte Änderung / updated 2015-05-27)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0033 / 209287 / CC3 / JK

letzte Änderung / *updated*

2015-05-27

Datum / *Date*

2011-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033959.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033959.

Gerätedose Accessory box

Typ(en) / *Type(s)*

U 71 GVD-2

U 71 K GVD-2

U71 BWD GVD-2

U 71 GVD-3

U 71 K GVD-3

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

AC 400 V

Bemessungsanschlußvermögen
Rated connecting capacity

2,5 mm²

Schutzart
Degree of protection

IP 30

Bauart
Kind of construction

DIN 49073

Anbringungsart
Attachment type

Betonbau
concrete wall mounting

Ausführung

Mit Einführungen für Mantelleitungen
und Rohe bis 25 mm Ø

Construction

with inlets for cables and conduits to 25 mm Ø

Werkstoff des Gehäuses
Material of case

PP - blau, grün, grau
PP - blue, green, grey

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40033959 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0033 / 209287 / CC3 / JK

letzte Änderung / *updated*

2015-05-27

Datum / *Date*

2011-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033959.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033959.

Werkstoff der Abdeckung
Material of the cover

Polystyrol - weiss
Polystyrol - white

Anmerkung
Remark

Mit Deckel Typ HW VD-60 auch Verbindungsdose 2,5 mm²
with cover type HW VD-60 also connecting box 2,5 mm²

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3