


List technických údajů

Kabelový žlab DKS 60

Výr. č. 6085628

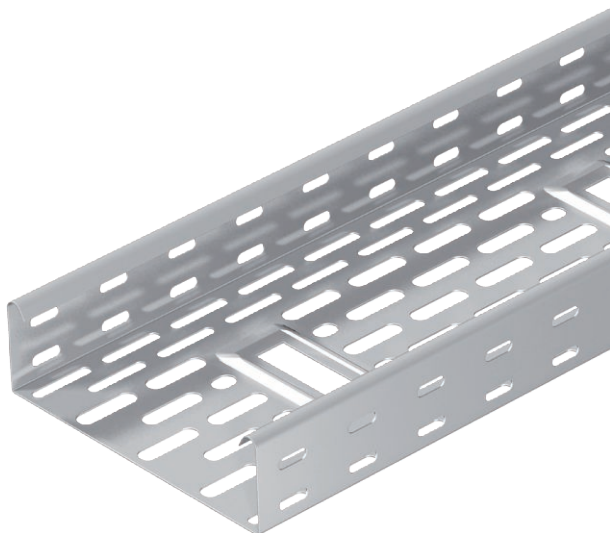

DKS 60 = systém kabelových žlabů s mnohočetným děrováním s výškou bočnice 60 mm.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Systém kabelových žlabů s mnohočetným děrováním (podíl 30%) podle Směrnice VdS 2092 k montáži pod sprinklery.
Další text k výrobku 1	Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6085628
Typ	DKS 620 A2
Označení 1	Kabelový žlab DKS
Označení 2	děrováno, s výv. otv. ve dně
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	175,70 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	11.800,00 mm ²
Užitečný průřez	118,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	bez spojky
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒

List technických údajů

Kabelový žlab DKS 60


Výr. č. 6085628



Technické údaje

Provedení pro velká rozpětí ☐

Rozměry

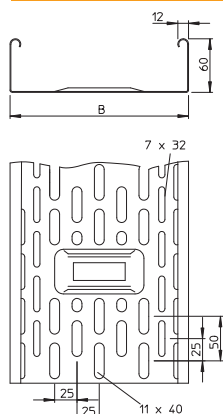


Délka	3.000,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	60,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Tloušťka plechu	0,80 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,00 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,75 m	0,80 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,50 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,35 kN/m

Dov. zatížení:

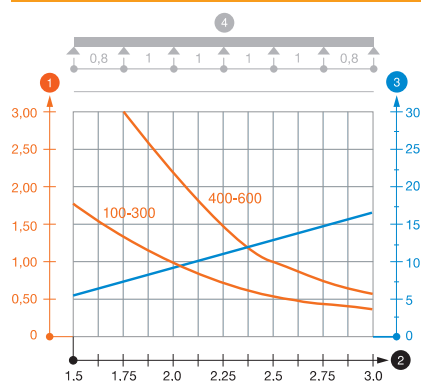

Zatěžovací diagram kabelového žlabu DKS 60 VA

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v m
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením