

relé pro monitorování teploty PT100, překročení 2 prahové hodnoty, šířka 22,5 mm 0 °C až 200 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 přepínací kontakt, pracovní a klidový proud šroubová svorka



Figure similar

| | |
|--|-------------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | relé pro monitorování teploty |
| provedení produktu | překročení, 2 prahové hodnoty |
| označení typu produktu | 3RS10 |
| Obecné technické údaje | |
| ztrátový výkon [W] maximální | 2 W |
| ztrátový výkon [V·A] maximální | 4 V·A |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | K |
| naměřitelná teplota | |
| <ul style="list-style-type: none"> počáteční hodnota koncová hodnota | 0 °C 200 °C |
| funkce produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> ukládání chyb externí reset | Ne Ne |
| provedení senzoru připojitelné | PT100 (odporové čidlo) |
| Řídicí obvod Ovládání | |
| druh napětí | AC/DC |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| řídící napětí 1 u AC | |
| • při 50 Hz jmenovitá hodnota | 24 V |
| • při 60 Hz jmenovitá hodnota | 24 V |
| řídící napětí 1 | |
| • u DC jmenovitá hodnota | 24 V |
| kmitočet napájecího napětí | |
| • pro pomocný a řídicí proudový okruh | 50 ... 60 Hz |
| počet okruhů měření | 1 |

| | |
|--|---|
| Pomocné obvody | |
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 0 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 1 |
| počet přepínacích kontaktů | |
| • pro pomocné kontakty | 1 |

| | |
|--|---------------------|
| Připojení Svorky | |
| provedení elektrického připojení | |
| • pro pomocný a řídicí proudový okruh | Šroubovací přípojka |
| provedení elektrického připojení patice | Ano |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry | |
| způsob upevnění | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm |
| výška | 102 mm |
| šířka | 22,5 mm |
| hloubka | 91 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Podmínky prostředí | |
| • okolní teplota během provozu | -25 ... +60 °C |

Schválení Osvědčení

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RS1020-1DD20>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1020-1DD20>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RS1020-1DD20>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1020-1DD20&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1020-1DD20/manual>

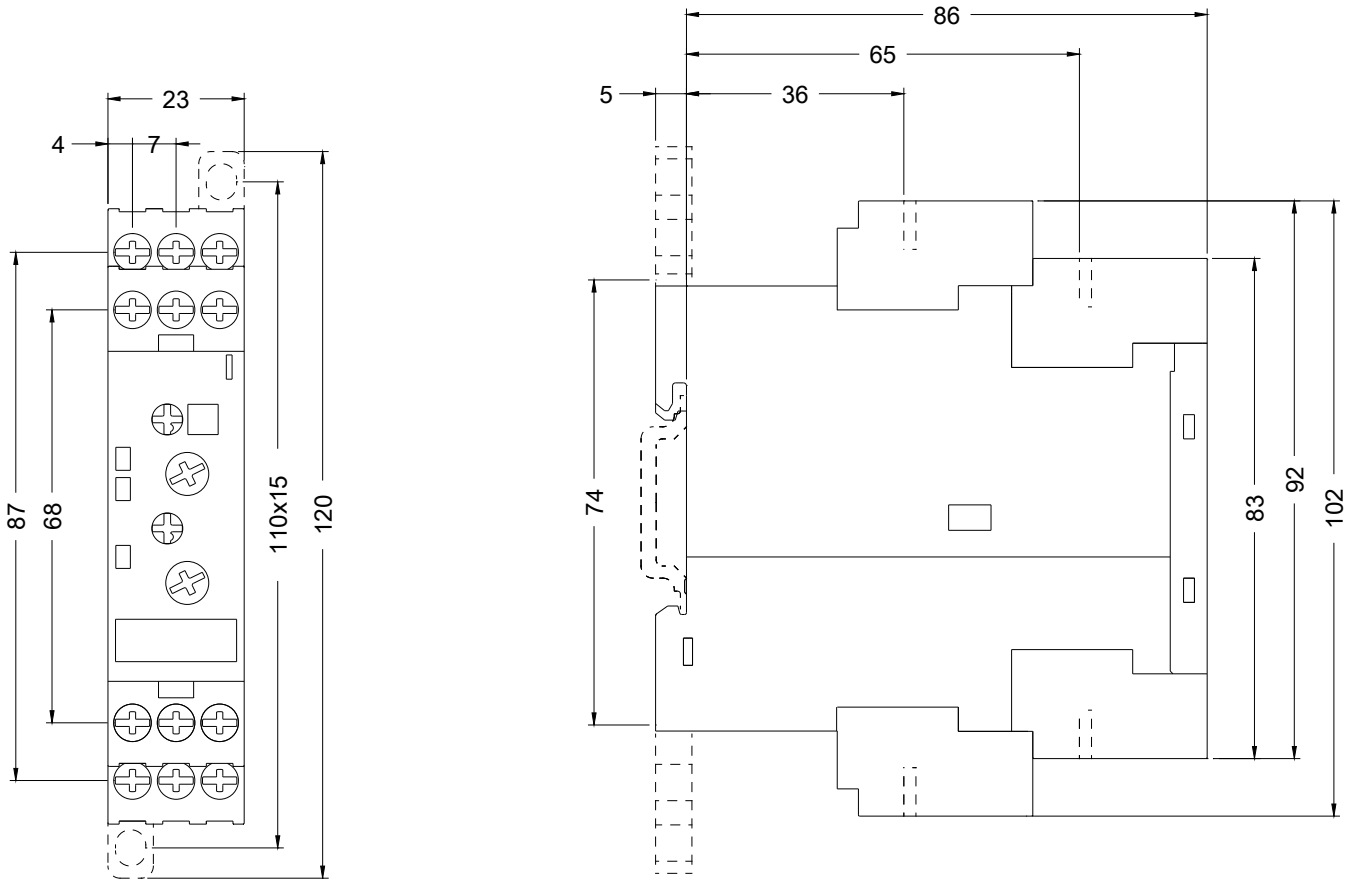

Poslední změna:

23.11.2020