
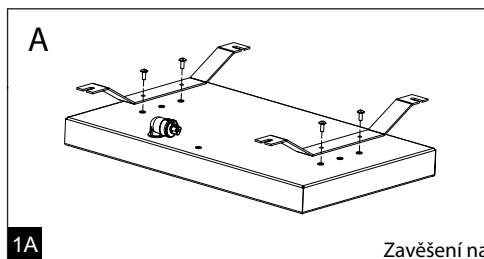
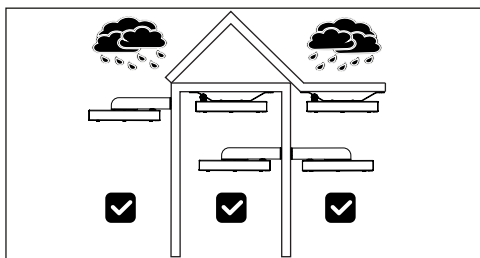
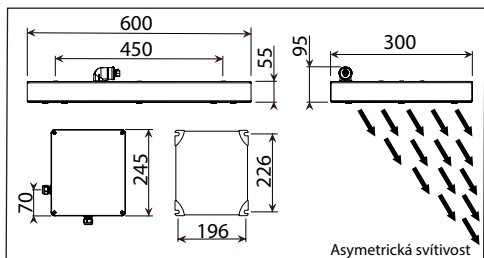


TREVOS TUNNEL STAR



IP65

230V
50/60Hz





1A

Zavěšení na stropní závěs

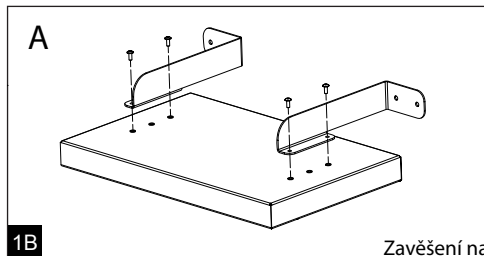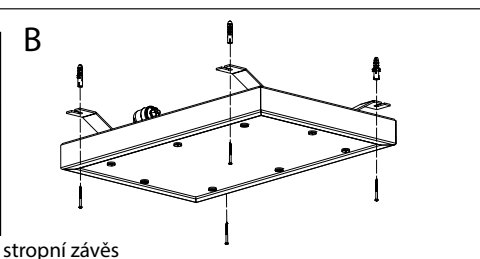



1B

Zavěšení na boční závěs

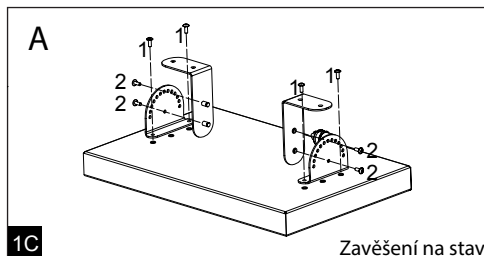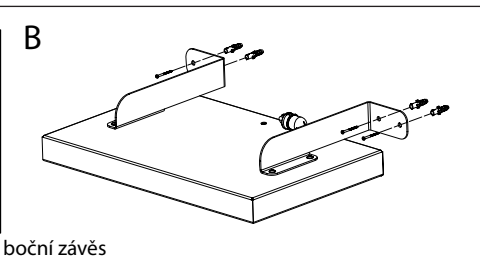


1C








Zavěšení na stavitelný závěs 15-45°

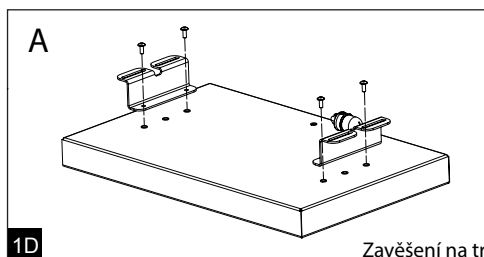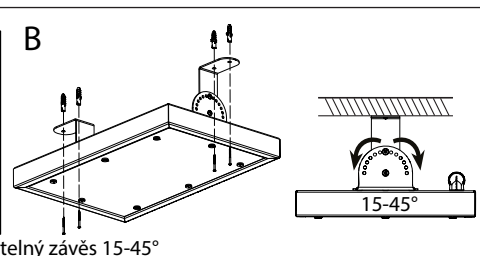

1D

Zavěšení na trubkový závěs

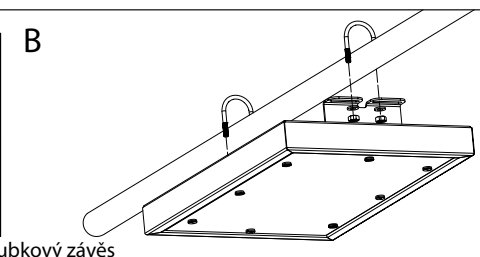

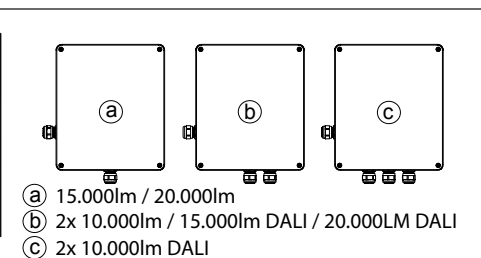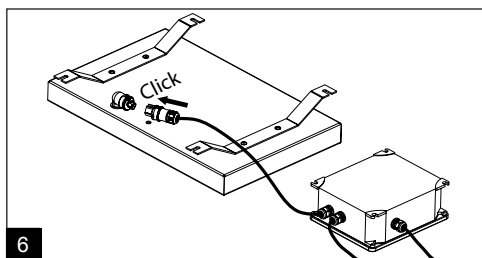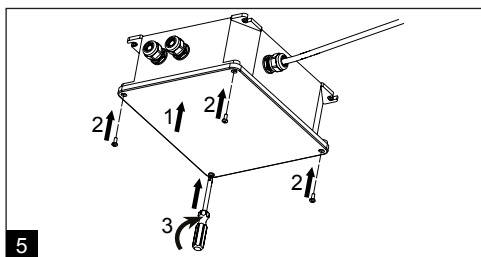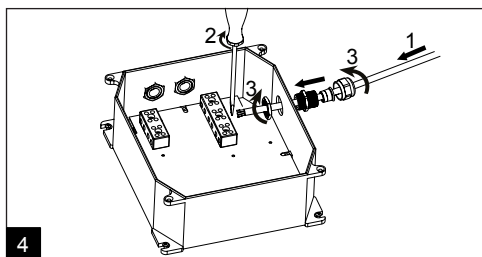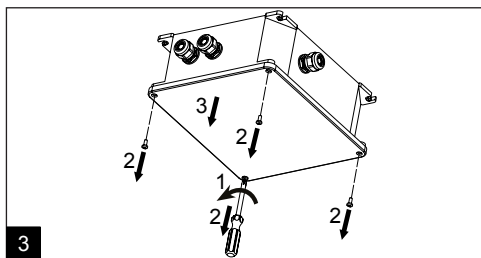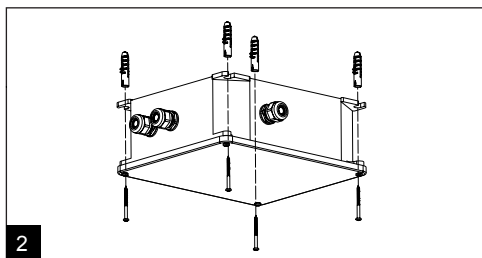

Tabulka maximálního počtu svítidel v řadě	10A B počet svítidel	16A B počet svítidel	20A B počet svítidel	25A B počet svítidel	10A C počet svítidel	16A C počet svítidel	20A C počet svítidel	25A C počet svítidel
Σlm 2x 10.000	4	6	7	9	6	10	12	15
Σlm 1x 15.000	7	11	14	17	11	19	24	30
Σlm 1x 20.000	5	8	10	12	8	14	18	22



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!

Vlastnosti použitého tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a jeho tříštivost se řídí normou ČSN EN 12150-1. U aplikací, kde spontánní lom skla může znamenat vyšší bezpečnostní riziko, doporučujeme použít provedení s ochrannou fólií (SF).

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlnáka. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.