


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 110

Výr. č. 6059641

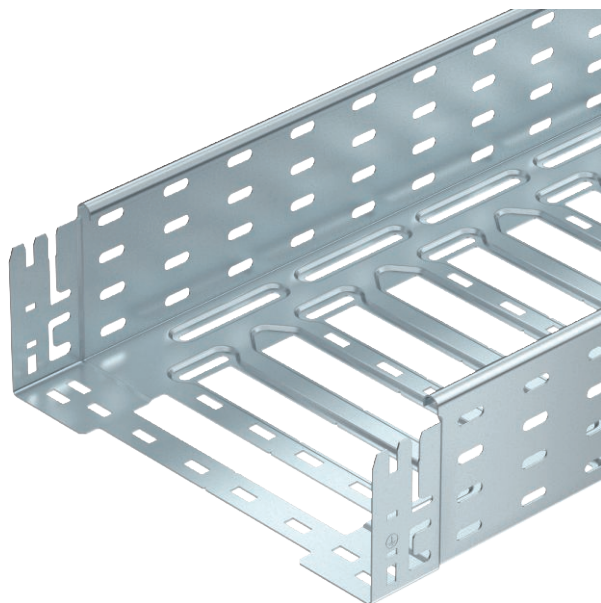

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Nepřerušené vyrovnaní potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

Kmenová data

Č. výr.	6059641
Typ	SKSM 150 FT
Výrobce	OBO
Rozměr	110x500x3050
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	639,34 kg/100 m

List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 110

Výr. č. 6059641




Technické údaje



Užitečný průřez	54.800,00 mm ²
Užitečný průřez	548,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	Integrovaná spojka
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry

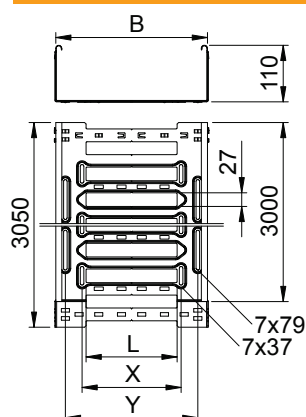

Délka	3.050,00 mm
Šířka	500,00 mm
Výška	110,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	500,00 mm
Rozměr L	380,00 mm
Rozměr x	396,00 mm
Rozměr y	462,00 mm
Tloušťka plechu	1,50 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	3,00 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	2,34 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,74 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	1,20 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	0,72 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	0,30 kN/m

Dov. zatížení:

List technických údajů


Kabelový žlab SKS-Magic® 110

Výr. č. 6059641



Technické údaje

Dov. zatížení:

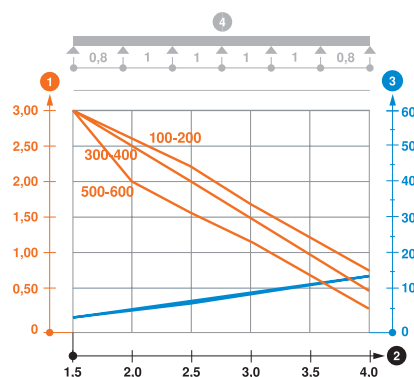

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením